

8. PRIĖMIMO ATŽYMA

8.1 Skydas gamyklos Nr.: atitinka
LST EN 62208 / LST EN 61439-5 reikalavimus ir naudojimui tinka.

TKS kontrolierius:
(vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Pagaminimo data:

9. GAMINTOJO GARANTIJS

9.1 Įmonė - gamintoja garantuoja skydo tinkamumą eksploatacijai 25 metus nuo pardavimo datos, jei vartotojas laikėsi gabenimo, laikymo, montavimo ir naudojimo reikalavimų. Garantinis laikas - 24 mėn.

PASTABOS:

1. Komutacinių ir kitų aparatų garantinį laiką nustato jų gamintojai.
2. Nesant pardavėjo atžymos pretenzijos nepriimamos
3. Mechanškai pažeidus skydo korpusą pretenzijos dėl dažymo kokybės nepriimamos.

A.V.

Pardavėjas:
(vardas, pavardė, parašas)

Pardavimo data: 20..... m.mėn.

V.VAIČIULIO INDIVIDUALI ĮMONĖ

P.Višinsio g.9a, Kaunas tel./faksas (8-37) 201330
www.apskaitoskydai.lt, info@apskaitoskydai.lt

**VIENFAZIS ĮVADINIS ELEKTROS
APSKAITOS SKYDAS
IAS - 1 - 4
LST EN 62208 / LST EN 61439-5**

PASAS



SKYDELIS ĮAS 1 – 4

1. TAIKYMO SRITIS

- 1.1 Įvadinis elektros apskaitos skydelis ĮAS–1–4 skirtas 2, 3, 4 vartotojų pajungimui prie 220/380 V įtampos 50 Hz dažnio elektros energijos tinklo, elektros energijos apskaitai, linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpų jungimų.
- 1.2 Skydelyje ĮAS–1–4 gali būti montuojami visi Lietuvos Respublikos registre esantys vienfaziai elektros skaitikliai ir moduliniai automatiniai jungikliai.
- 1.3 Skydelis ĮAS–1–4 yra gaminamas iš 1,5mm storio cinkuotos skardos ir dengiamas polimerine danga, naudojant miltelinę technologiją.

2. PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI

2.1 Vardinė įtampa, V	230/400
2.2 Vardinė įvadininių automatinių jungiklių srovė, A	4x(10÷63)
2.3 Dažnis, Hz	50
2.4 Apvalkalo apsaugos laipsniai	IP 44
2.5 Gabaritiniai matmenys (HxBxL),mm	785x400x205
2.6 Masė, ne daugiau kaip, kg	20

3. KOMPLEKTUOTĖ


3.1 Skydelis	1 vnt.
3.2 Durų raktai	4 vnt.
3.3 Pasas	1 vnt.
3.4 Kartono dėžė	1 vnt.
3.5 Atitraukimo konstrukcijos*	2vnt..

4. NAUDOJIMO SĄLYGOS

- 4.1 Skydelis tinka eksploatuoti lauko sąlygomis. Jo montavimą, aptarnavimą ir remontą atlieka elektrotechninis personalas pagal "Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius" reikalavimus.
 - 4.2 Aplinkos oro temperatūra
 - 4.3 Santykinė oro drėgmė
 - 4.4 Taršos laipsnis
 - 4.5 Aukštis virš jūros lygio
- | |
|-------------------|
| -25 - +40° C |
| iki 100% (+25° C) |
| 3 |
| iki 2000m. |

*Skydeliui, skirtam tvirtinti prie pamato, atitraukimo konstrukcijos į komplektaciją neįeina.

5. BENDRAS VAIZDAS, GABARITINIAI MATMENYS IR ATSTUMAI TARP TVIRTINIMO IR KIAURIMIŲ

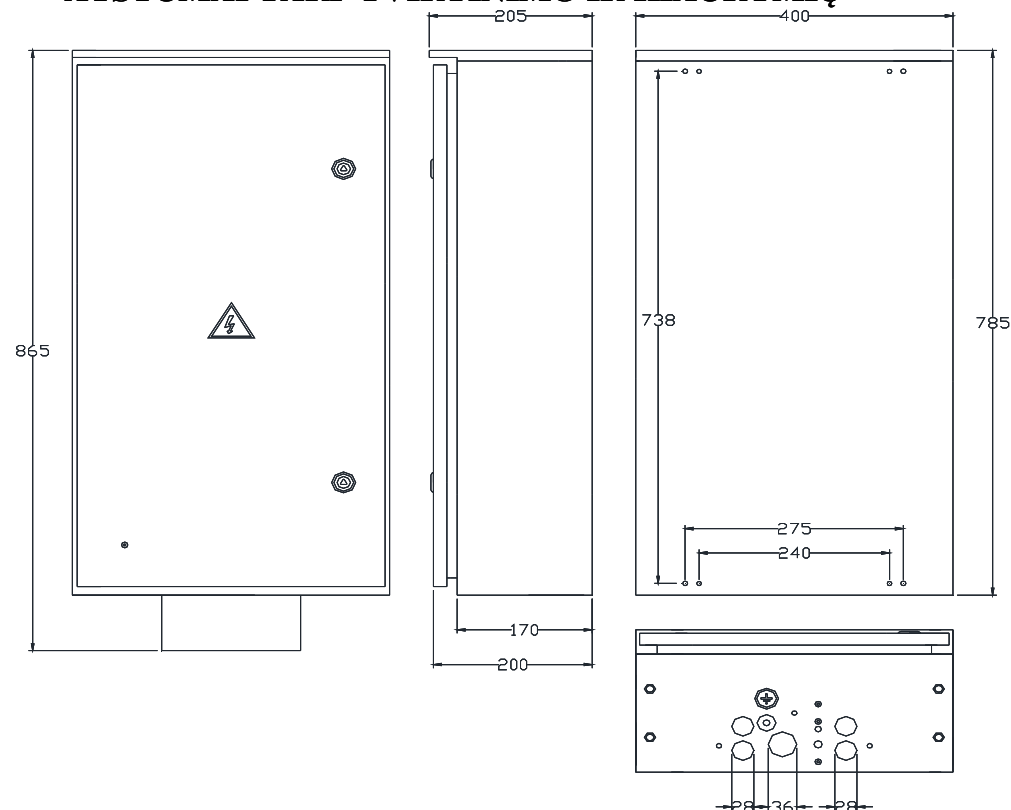

6. REKOMENDUOJAMA PRINCIPINĖ ELEKTROS SCHEMA

